




大会議室 空調室内機改修詳細図 1 1/50

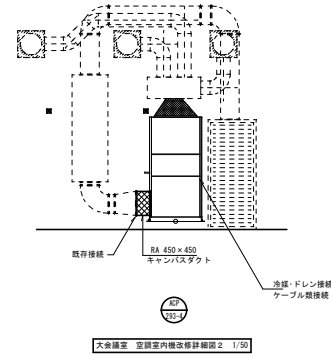


大会議室 空調室内機改修詳細図 2 1/50

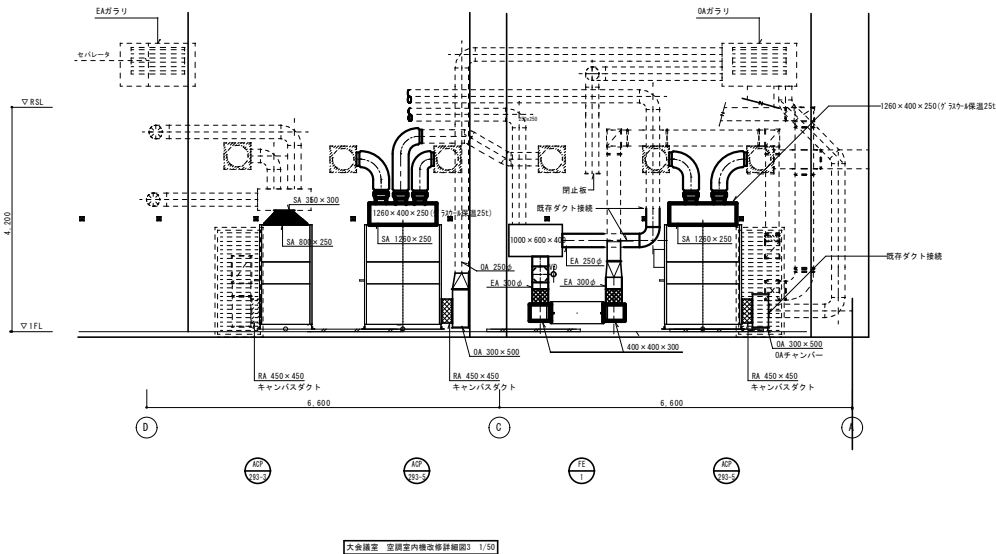

大会議室 空調室内機改修詳細図 3 1/50

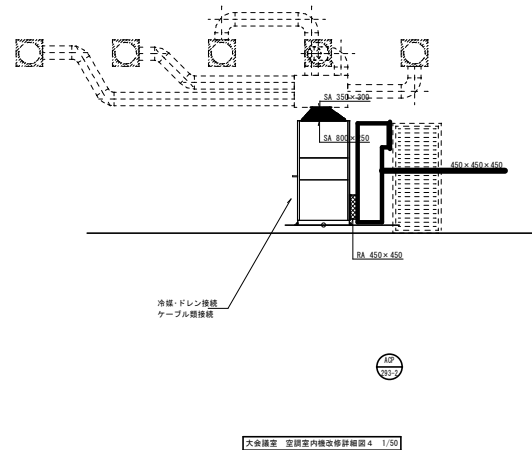

大会議室 空調室内機改修詳細図 4 1/50



各空調機 ドレン2SA 1.0m(保温度)
 冷媒R 52/15.88, R 52/22.2 1.0m
 制御ケーブル、リモコンケーブル接続
 の発表・改修を含む。
 ダクト 既存VD、CD類は舞臺装置、
 取外しの場合、同一系統へ再取付